


**【注意点】 施工前に必ずご確認ください。**


- ※エアコンの位置と重なる場合は現地にて設置場所を再検討して下さい。
- ※カーテンレールの取り付けにご注意ください。
- ※エアースープとベッドの頭部は重ならないように施工して下さい。
- ※レンジフードは、同時給排型をご使用下さい。
- ※差圧レジスターをご使用下さい。

※断熱部位のご確認のお願い

断熱部位:床・壁・天井断熱と寒冷地フード仕様で、換気計算およびプラン図を作成しております。

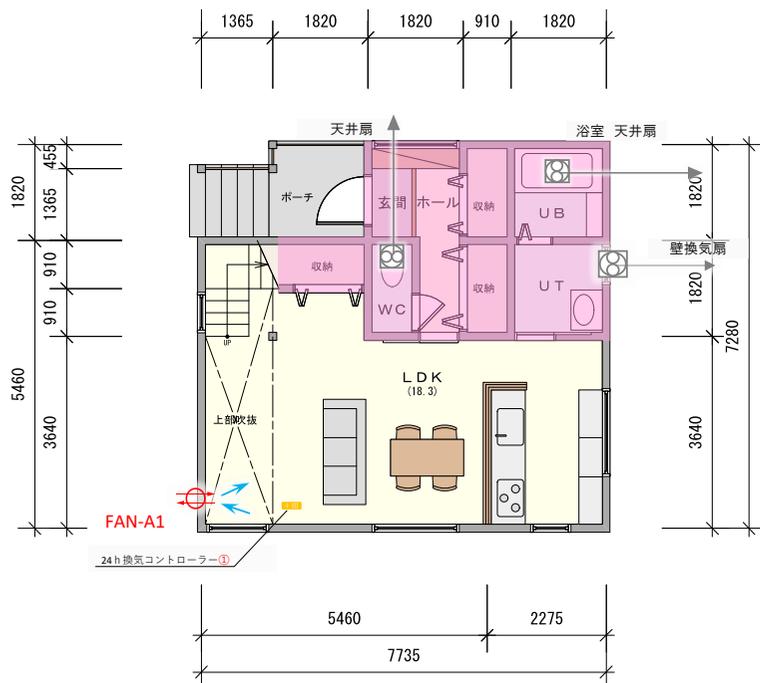


1階 平面図

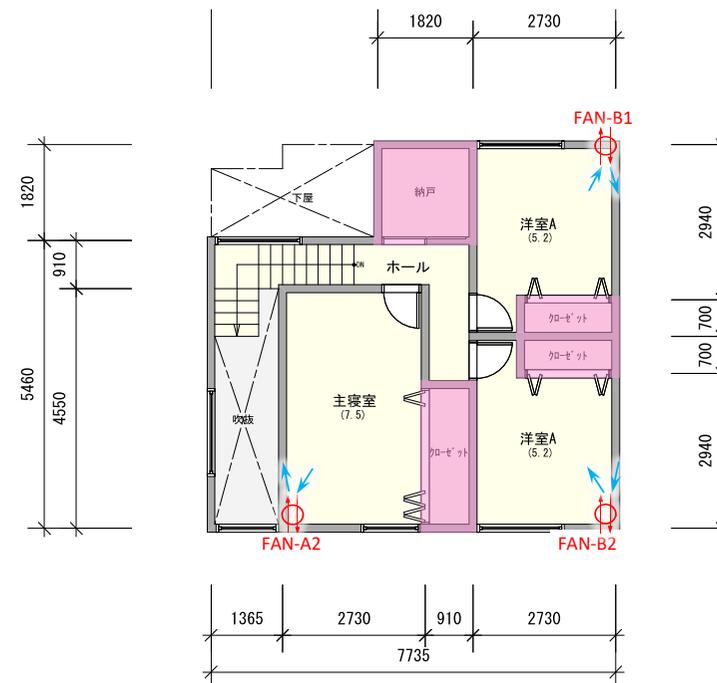

2階 平面図

(天井裏等への措置)

小屋裏、天井裏、床裏、外壁、間仕切壁、収納は第3種材料使用 (室内仕上げは規制対象外の材料用)



※各換気本体の設置場所は、「取扱説明書/取付工事説明書」の9ページにあるMEMO欄に記入の上、大切に保管してください。


※標準セットに含まれるコントローラケーブルの長さは1台につき10mです。  
長さが足りない場合は、別途「追加延長ケーブル(10m)」が必要になります。  
(最大30mまで)

※設置壁厚が最低140mm以上必要です。また、本体設置は天井から0.3m以上離してください。

※コントローラー本体の設置場所は仮で示しています。

※最終的なご判断は現場で行ってください。

● 24h換気コントローラー配線図

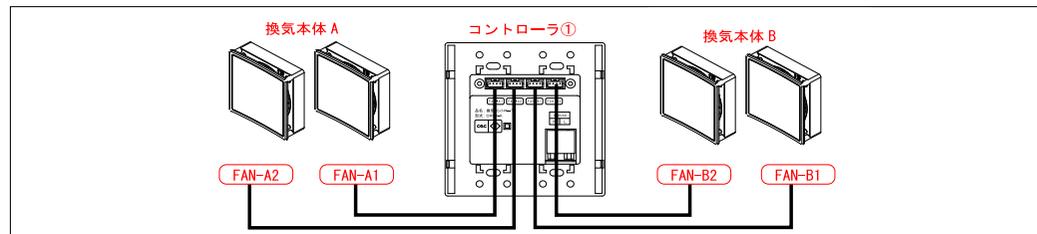

2020/6/9